


# 施工仕様書

TKA-MR-A  
旧(TSU-3)

タキステップ5W耐水工法 + 塗膜防水材複合法  
施工部位：モルタル階段

納まり図

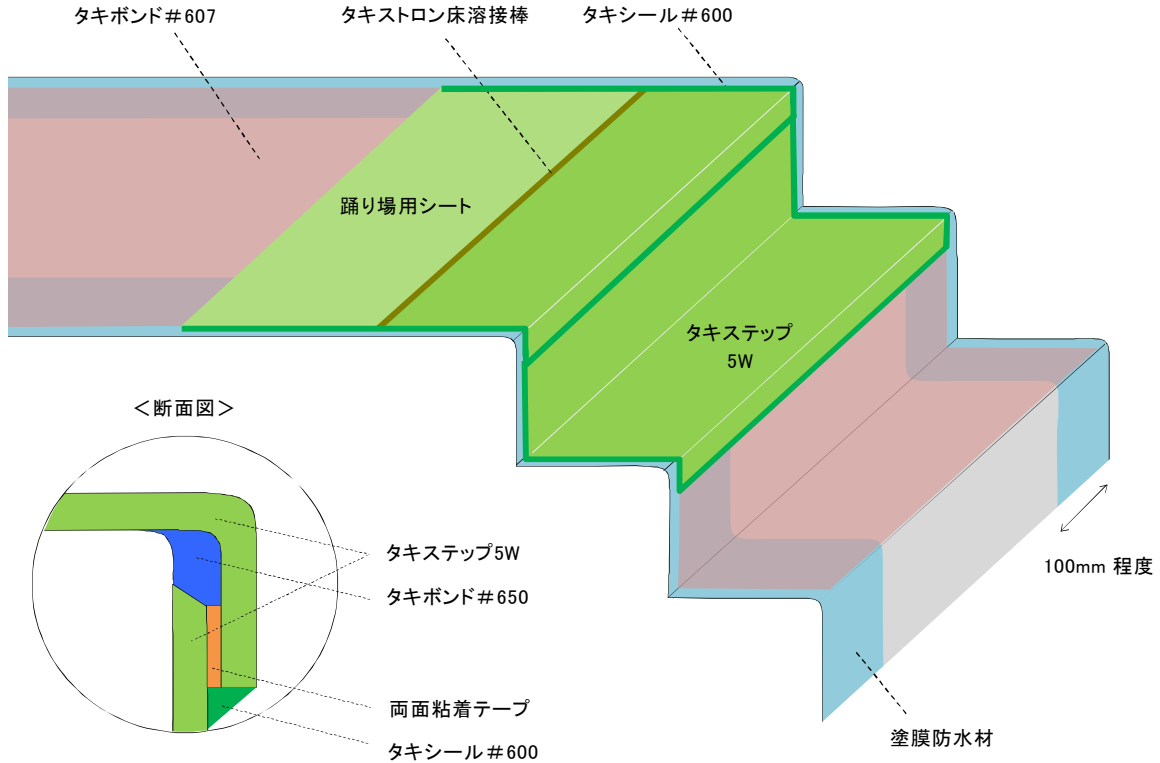

仕様

工程	使用材料	ポイント
塗膜防水塗布	塗膜防水材	防水材は新規材料を塗布し、工法については各材料メーカーの仕様とする。 (各材料メーカーより保証書をお取りいただけますようお願いいたします。)
下地の補修・清掃	---	下地に亀裂・欠け・不陸がある場合は、補修して平滑に仕上げ、 塵埃・砂・油脂分などを除去する。
タキステップ	接着剤塗布	タキボンド#607 タキボンド#607を塗布ムラのないように塗布する。  ●オープンタイム 20分～30分(20℃)
	段鼻部充填	タキボンド#650 タキステップを張り付ける前に、タキステップの段鼻部裏面に段鼻部充填用接着剤「タキボンド#650」を塗布する。
	張り付け	タキステップ5W タキステップを階段寸法に合わせて張り付ける。 (カッターナイフで下地等を傷付けないこと。)  ●張り付け可能時間 40～50分(20℃)
継目処理	タキストロン床溶接棒	タキステップと踊り場用シートとの継目は、タキストロン床溶接棒を用いて溶接工法にて処理する。
端部処理	タキシール#600	タキステップ全周を、タキシール#600で処理する。