

# 消臭性

消臭機能を持つ床材であることを示しています。



## ネオクリーン

### 試験方法


#### <社内法>

ガス採取用袋に試験体を入れて密閉し、濃度100ppmのアンモニアガス3Lを封入します。(試験体サイズ100mm×100mm)一定時間ごとのアンモニアガス濃度を検知管で測定し、残存率を算出します。

### 試験結果

※当社基準による評価  
※数値は試験値であり、保証値ではありません。  
※試験結果は予告なく変更される場合があります。

ネオクリーンは臭いの元になるアンモニアに対して優れた消臭性能を示します。

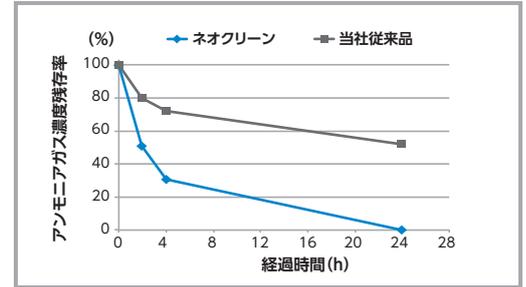

試験データ

P.231

法規関連

P.254

工法・下地

P.266

施工手順

P.285

接着剤・  
副資材

P.357

副資材  
品番一覧

P.372

メンテナンス  
注意

P.377